

515

200

R 3/4"

R 3/4"


Tauchhuelse
d9 x 30

Innen
ø50
Klebmass

Innen
ø50
Klebmass

107

195

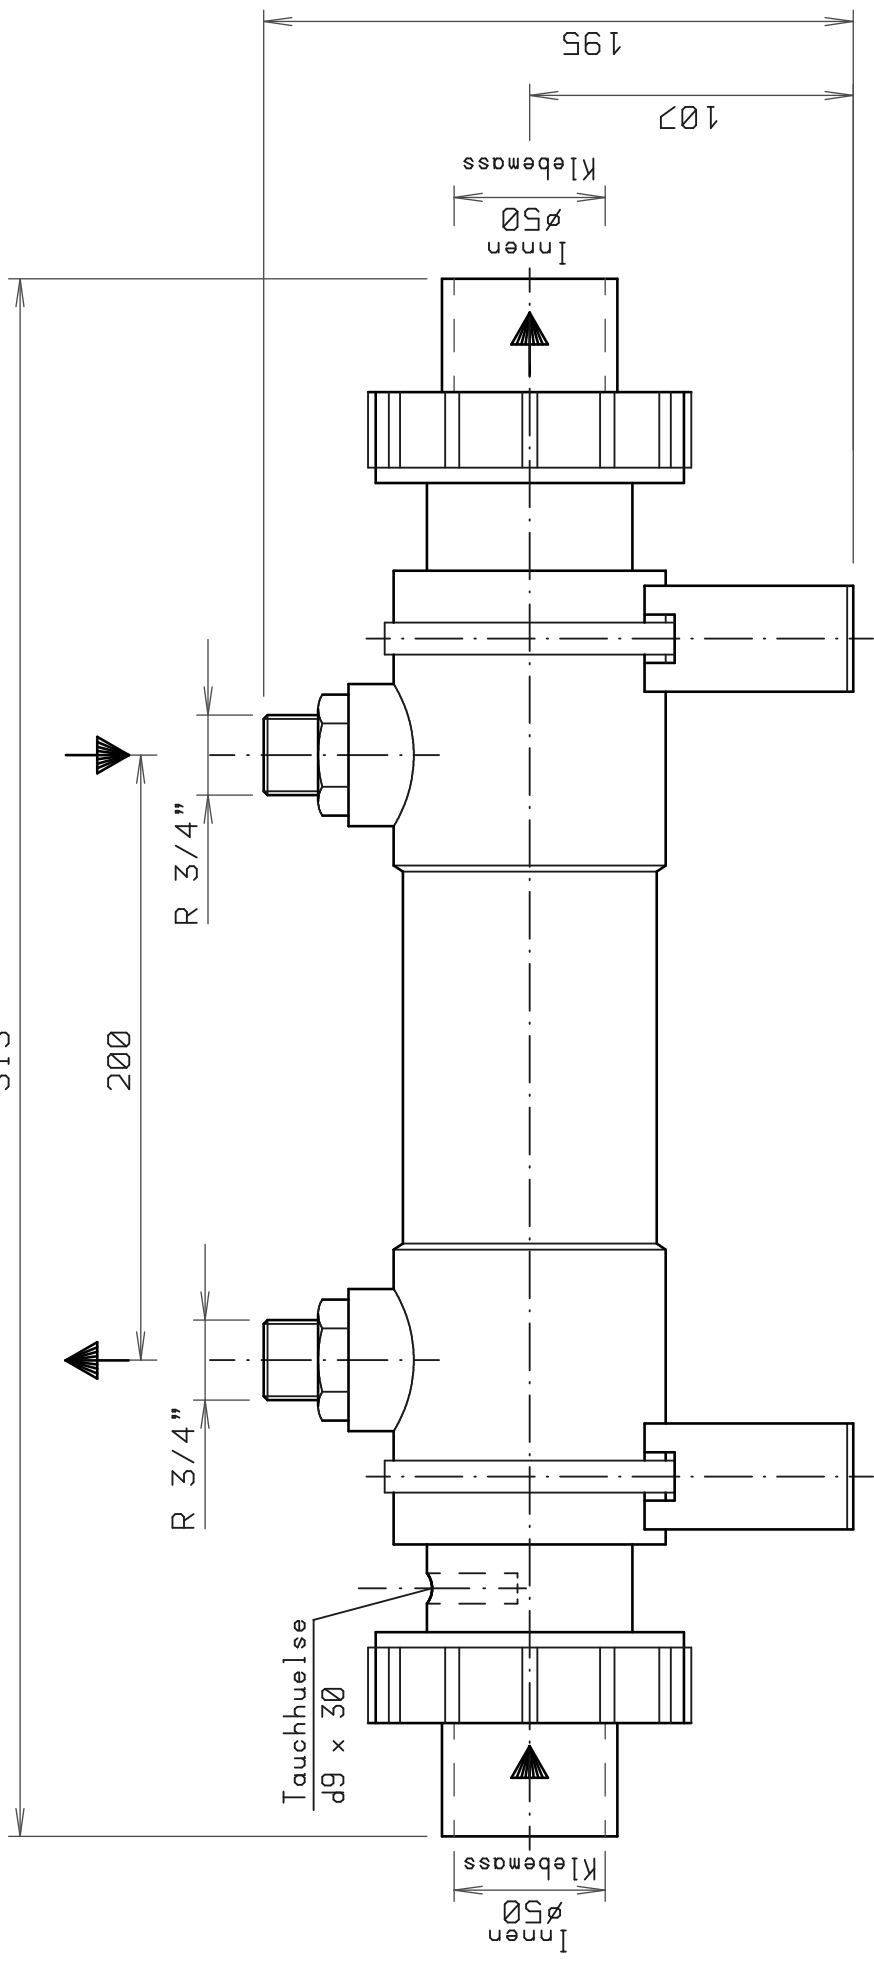

BEHNCKE GmbH
 Michael-Haslbeck-Strasse 13
 D-85640 Putzbrunn/Muenchen

Allgemeintoleranzen
 DIN ISO 2768
 Teil 1 - c

Massstab 1:2,5

**Kunststoff-
 Schwimmbadwaermetauscher
 "KstW 200"**

Datum	Name
Bearb. 18.09.02	Kober
Gepr. 07.07.08	

B Masse korrektur 7.7.08 Kob.
 A Masse Anschluesse 27.6.08 Kob.

© Alle Rechte vorbehalten
 All rights reserved

Nr. flenderung Datum Name (Urspr.)

Zeichnungs-Nr. 310.000.10 /01

Blatt

Bl. CAD/CAM-straessle NesCAD-2010 5.7 NT